


# ROZVADĚČ RM2 – ČELNÍ POHLED

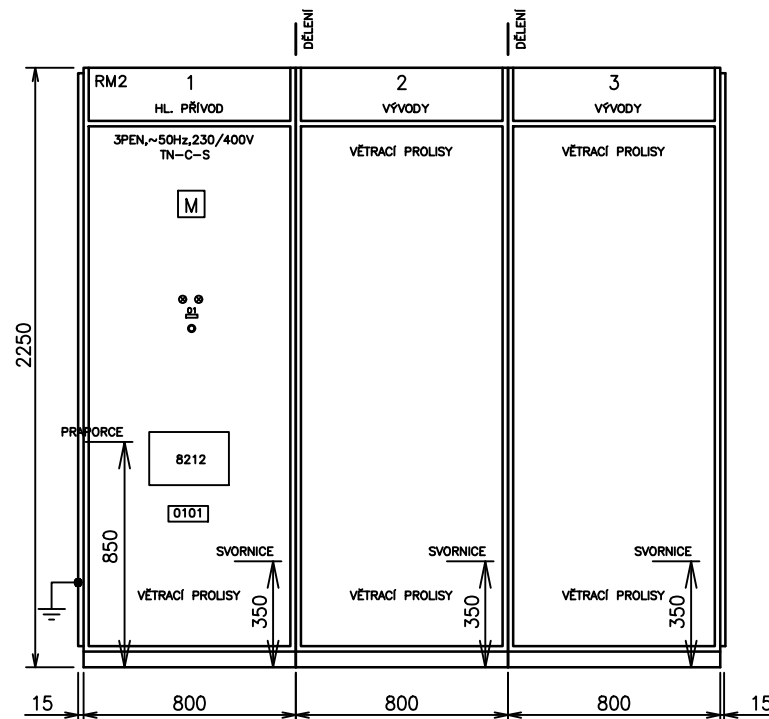

## POPIS ŠTÍTKŮ :

01 ... HLAVNÍ JISTIČ QF01 NA PŘÍVODU

## POZNÁMKA :

HLOUBKA ROZVADĚČE RM2 : 600mm !!!!

SOUČÁSTÍ ROZVADĚČE MUSÍ BÝT I ZÁKLADOVÝ RÁM ( NAPŘ. Z PROFILU UE6,5 ).  
PŘÍSTROJE OZNAČENÉ VE SCHEMA OSPO TEČKOU JSOU MIMO ROZVADĚČ RM2.  
VNITŘNÍ PROPOJE ZNAČIT CÍLOVÝM ZNAČENÍM.  
ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ NA VLOŽCE PROVÉST TAK, ABY BYLO MOŽNÉ DALŠÍ DOZBROJENÍ.  
NA ČELNÍ DVEŘE A ZÁDA ROZVADĚČE RM2 UMÍSTIT VĚTRACÍ PROLISY

NUTNO DODRŽET VÝŠKY UMÍSTĚNÍ SVORNIC A PRAPORCŮ ( NEBO NIŽE, JE-LI MOŽNÉ ) Z DŮVODŮ NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ – DETAILNĚ JEŠTĚ ZAMĚŘIT PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ROZVADĚČE.

|                  |                 |               |  |                 |
|------------------|-----------------|---------------|--|-----------------|
| ROZVADĚČ :       | TYP VÝKRESU :   | DATUM :       | ZAK. ČÍSLO :                                 | ČÍSLO VÝKRESU : |
| RM2              | OBVODOVÉ SCHEMA | 12/2022       | 45/2022                                      | EL-01           |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO : | ZPRACOVAL :     | ING. HRDLIČKA | MPS Lužánky<br>PROJEKT : PODRUŽ. ROZVODNA NN | LIST : 1        |