
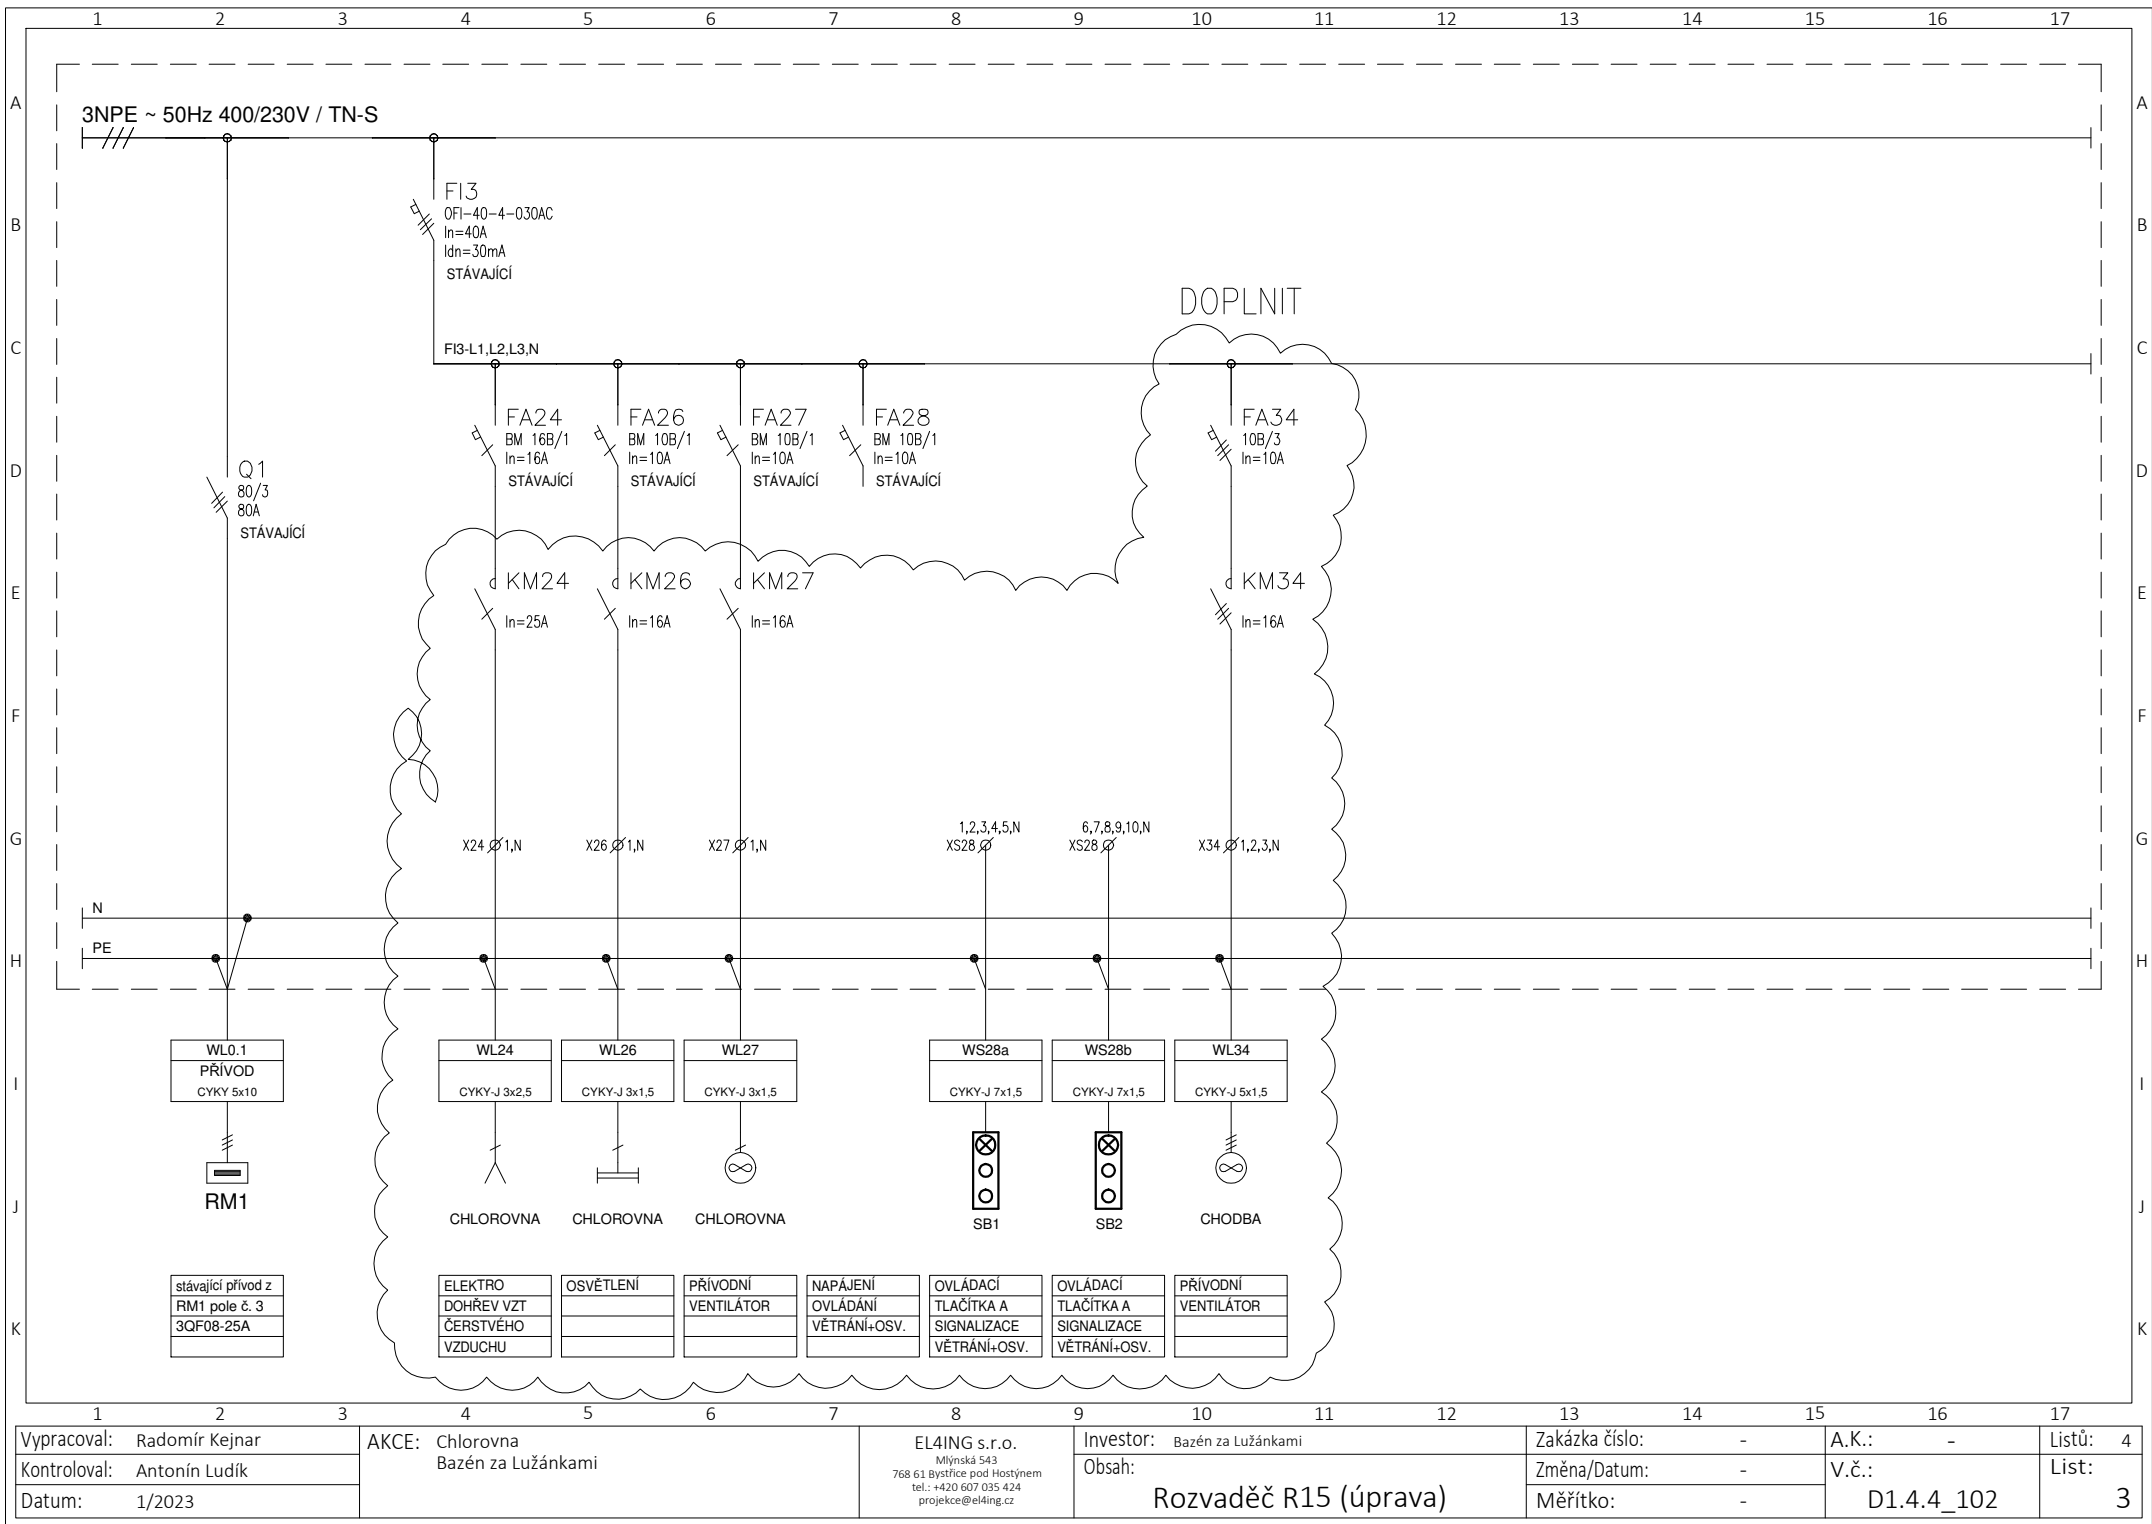


vedoucí projektu	kontroloval	vypracoval	<div>EL4ING s.r.o.</div> <div>Mlýnská 543, 768 61 Bystřice p. H. tel.: 724 782 469 projekce@el4ing.cz</div> <div></div>	
Ing. Jiří Krasnovský	Radomír Kejnar	Antonín Ludík		
místo stavby	Brno, ul. Sportovní 486/4, Bazén za Lužánkami			
investor	Bazén za Lužánkami			
stavba	<div>Bazén Lužánky</div> <div>Chlorovna</div> <div>částELEKTRO SILNOPROUD</div> <div>obsahROZVADĚČ R15 (úprava)</div>		formát	datum
			A4	1/2023
			účel	č. zak.
			DPS	23_Z006
			měřítko	č. v.
			—	102

</																



JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ S VĚTRÁNÍM

R15

L 230VAC

FA28  
10B/1

SB1

SB1.1  
červená (vypni)

SB1.2  
zelená (zapni)

SB1.3  
zelená (běží)

SB2

SB2.1  
červená (vypni)

SB2.2  
zelená (zapni)

SB2.3  
zelená (běží)

KM24  
A=230VAC

KM74  
10A  
A=230VAC

KM24  
A=230VAC

KM34  
A=230VAC

N 230VAC

tlačítkové ovladače se signalizací u dveří do chlorovny

stykače pro spínání osvětlení, větrání, dohřevu

Vypracoval:	Radomír Kejnar
Kontroloval:	Antonín Ludík
Datum:	1/2023

AKCE:	Chlorovna Bazén za Lužánkami
-------	---------------------------------

EL4ING s.r.o. Mlýnská 543 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: +420 607 035 424 projekce@el4ing.cz
--

Investor:	Bazén za Lužánkami
Obsah:	Rozvaděč R15 (úprava)

Zakázka číslo:	-
Změna/Datum:	-
Měřítko:	-

A.K.:	-
V.č.:	D1.4.4_102

Listů:	4
List:	4