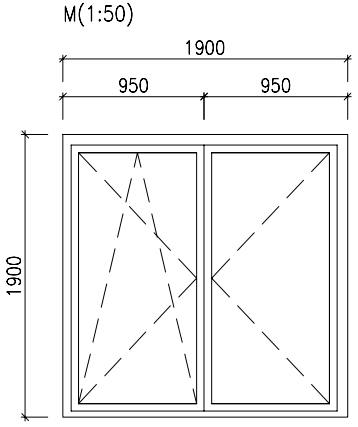
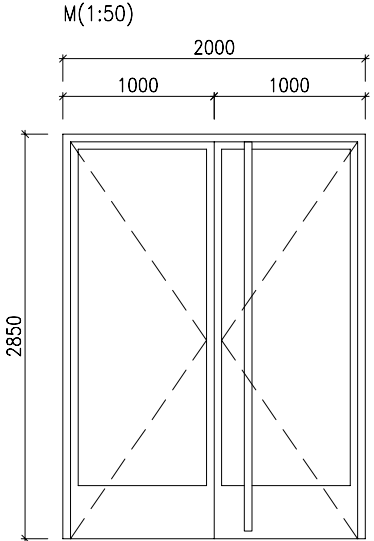
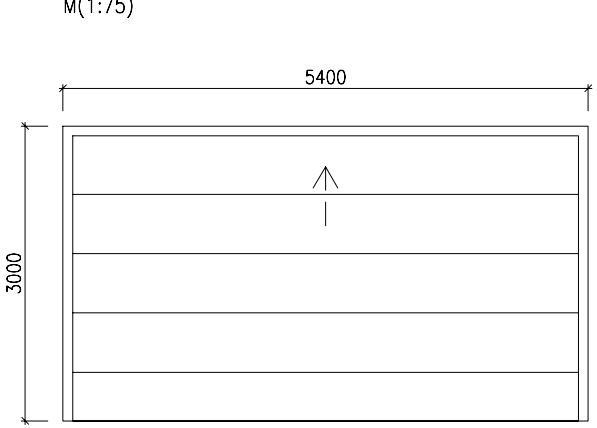


VÝPISY VÝROBKŮ NEJSOU DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ, SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE NUTNO URČIT NA STAVBĚ! PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NESROVNALOSTÍ MEZI STAVEM NA STAVBĚ A PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT AD, PŘÍPADNĚ PROJEKTANTA.


ZHOTOVITEL DÍLA ZAJISTÍ ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ (DÍLENSKÉ) DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA PŘED REALIZACÍ INVESTOREM A ARCHITEKTEM.

Souřadný systém : S-JTSK		Výškový systém : BpV		SÁTORAARCHITEKTI	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. arch. Josef Sátora, CSc.			
VEDOUČÍ PROJEKTANT:		Ing. arch. Radek Sátora			
VYPRACOVALI:		Ing. Jan Müller, Ph.D., Ing. arch. Radek Sátora, Bc. Jana Třmová			
OBJEDNATEL : STAREZ - SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 Brno		MÍSTO STAVBY : parcela č. 841/1, Brno, k.ú. Ponava		Číslo paré :	
STUPEŇ DOKUMENTACE : PROJEKT UDRŽOVACÍCH PRACÍ					
NÁZEV AKCE (DÍLO) : REVITALIZACE JIŽNÍ FASÁDY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO STADIONU LUŽÁNKY				DATUM	ŘÍJEN 2020
				OZN. ZAKÁZKY	61_JIŽNÍ FASÁDA
				FORMÁT	A4
				PROFESE	ARCH-STAVEBNÍ
NÁZEV VÝKRESU : VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				MĚŘÍTKO : -	ČÍSLO VÝKRESU : 05

OZN	SCHÉMA + POPIS	POČ. [ks]
V1	<p>M(1:50)</p>  <p>rozměr otvoru 1900/1900 mm</p> <p>pohled z exteriéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - hliníkové okno dvoukřídle - otevíravé, výklopné - včetně vnitřního parapetu - odstín bílý (upřesnění RAL dle oken stávajících) - $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - vrchní kování elox.hliník v odstínu nerez ocel - kování celoobvodové - okno bude ve stavebním otvoru z vnitřní strany těsněno samolepící parotěsnou páskou a z vnější strany samolepící difuzně propustnou páskou - pro navázání omítek budou použity APU lišty - zasklení izolačním trojsklem, stejně jako ostatní již vyměněná okna této fasády 	5
V2	<p>M(1:50)</p>  <p>rozměr otvoru 2000/2850 mm</p> <p>pohled z exteriéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - hliníkové dveře exteriérové dvoukřídle - otevíravé ven - pravé křídlo (z pohledu z exteriéru) otevíravé s madlem, levé křídlo otevíravé - svislé madlo z obou stran na celou výšku dveří, povrch kartáčovaná nerez - samozavírač - příprava na vložkový zámek - odstín bílý (RAL dle stávajících oken) - $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - systémový práh - zasklení izolačním trojsklem, stejně jako ostatní již vyměněná okna a dveře této fasády 	1
V3	<p>M(1:75)</p>  <p>rozměr otvoru 5400/3000 mm</p> <p>pohled z exteriéru</p> <ul style="list-style-type: none"> - sekční garážová vrata výsuvná - nezateplená - odstín bílý (RAL dle stávajících oken a dveří) 	1

V4

M(1:50)

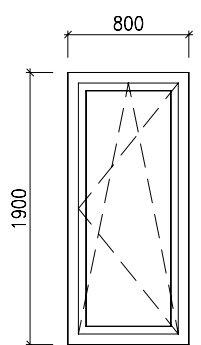rozměr otvoru
800/1900 mm


- hliníkové okno jednokřídlé
- otevíravé, výklopné
- včetně vnitřního parapetu
- odstín bílý (upřesnění RAL dle oken stávajících)
- $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- vrchní kování elox.hliník v odstínu nerez ocel
- kování celoobvodové
- okno bude ve stavebním otvoru z vnitřní strany těsněno samolepící parotěsnou páskou a z vnější strany samolepící difuzně propustnou páskou
- pro navázání omítek budou použity APU lišty
- zasklení izolačním trojsklem, stejně jako ostatní již vyměněná okna této fasády

7

pohled z exteriéru

V5

M(1:50)

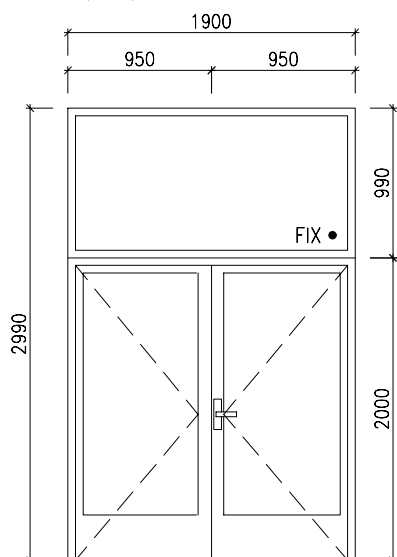

- hliníkové dveře exteriérové dvoukřídlé s nadsvětlíkem
- otevíravé ven
- pravé křídlo (z pohledu z exteriéru) otevíravé klikou, levé křídlo otevíravé
- samozavírač
- příprava na vložkový zámek
- odstín bílý (RAL dle stávajících oken)
- $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- systémový práh
- zasklení izolačním trojsklem, stejně jako ostatní již vyměněná okna a dveře této fasády

1

- klika/koule bude použita stejná jako u již vyměněných dveří této fasády, povrch kartáčovaná nerez



pohled z exteriéru