


POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ
ZABEZPEČÍ ZHOTOVITEL STAVBY VE SPOLUPRÁCI
SE SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ NEBO AREÁLU
VYTÝČENÍ A OVĚŘENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH
ZAŘÍZENÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, ABY NEDOŠLO
PŘI REALIZACI STAVBY K JEJICH POŠKOZENÍ.
VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU
PODZEMNÍCH SÍTÍ JE NUTNO PROVÁDĚT
RUČNĚ, PŘI DODRŽENÍ ZÁSAD BEZPEČNOSTI
PRÁCE A STANOVISKA PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVČŮ

ZHOTOVITEL EL77 s.r.o. IČ: 253 29 821 PROFESE EL: Pražákova 346/48, 619 00 Brno	ZODP. PROJEKTANT : Bc. Martin Olbrecht KONTROLOVAL : Milan Štěpánek	
OBJEDNATEL: STAREZ – SPORT, a.s., IČ: 26932211 Křídlovická 911/34, 603 00 Brno VYŘIZUJE: Bc. Štěpán Cajzl, zástupce vedoucí střediska MPS Lužánky STAVBA : Městský plavecký stadion Lužánky ADRESA : Sportovní 486/4, 602 00 Brno ČÁST : D.1.4.7 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky–bleskosvod a uzemnění OBSAH : CELKOVÁ SITUACE AREÁLU	DATUM : 11/2021	
	STUPEŇ : DZS	
	ČÍSLO ZAKÁZKY : 210901	
	MĚŘ. 1:1000	FORMÁT : 2xA4
	ČÍSLO PŘÍLOHY : 04	

Upozornění: Rozpočet (výkaz-výměr) v této dokumentaci číslo 210901 řeší pouze bleskosvod a uzemnění pro 50m bazén, nezahrnuje bleskosvod a uzemnění pro 25m bazén. Bleskosvod a uzemnění pro 25m bazén je řešen v rámci výstavby tohoto bazénu a je zahrnut v rámci změny projektu D.1.4e IPS SILNOPROUDÉ INSTALACE, z.č.s 170996, projektant Ing. Kateřina Svobodová.

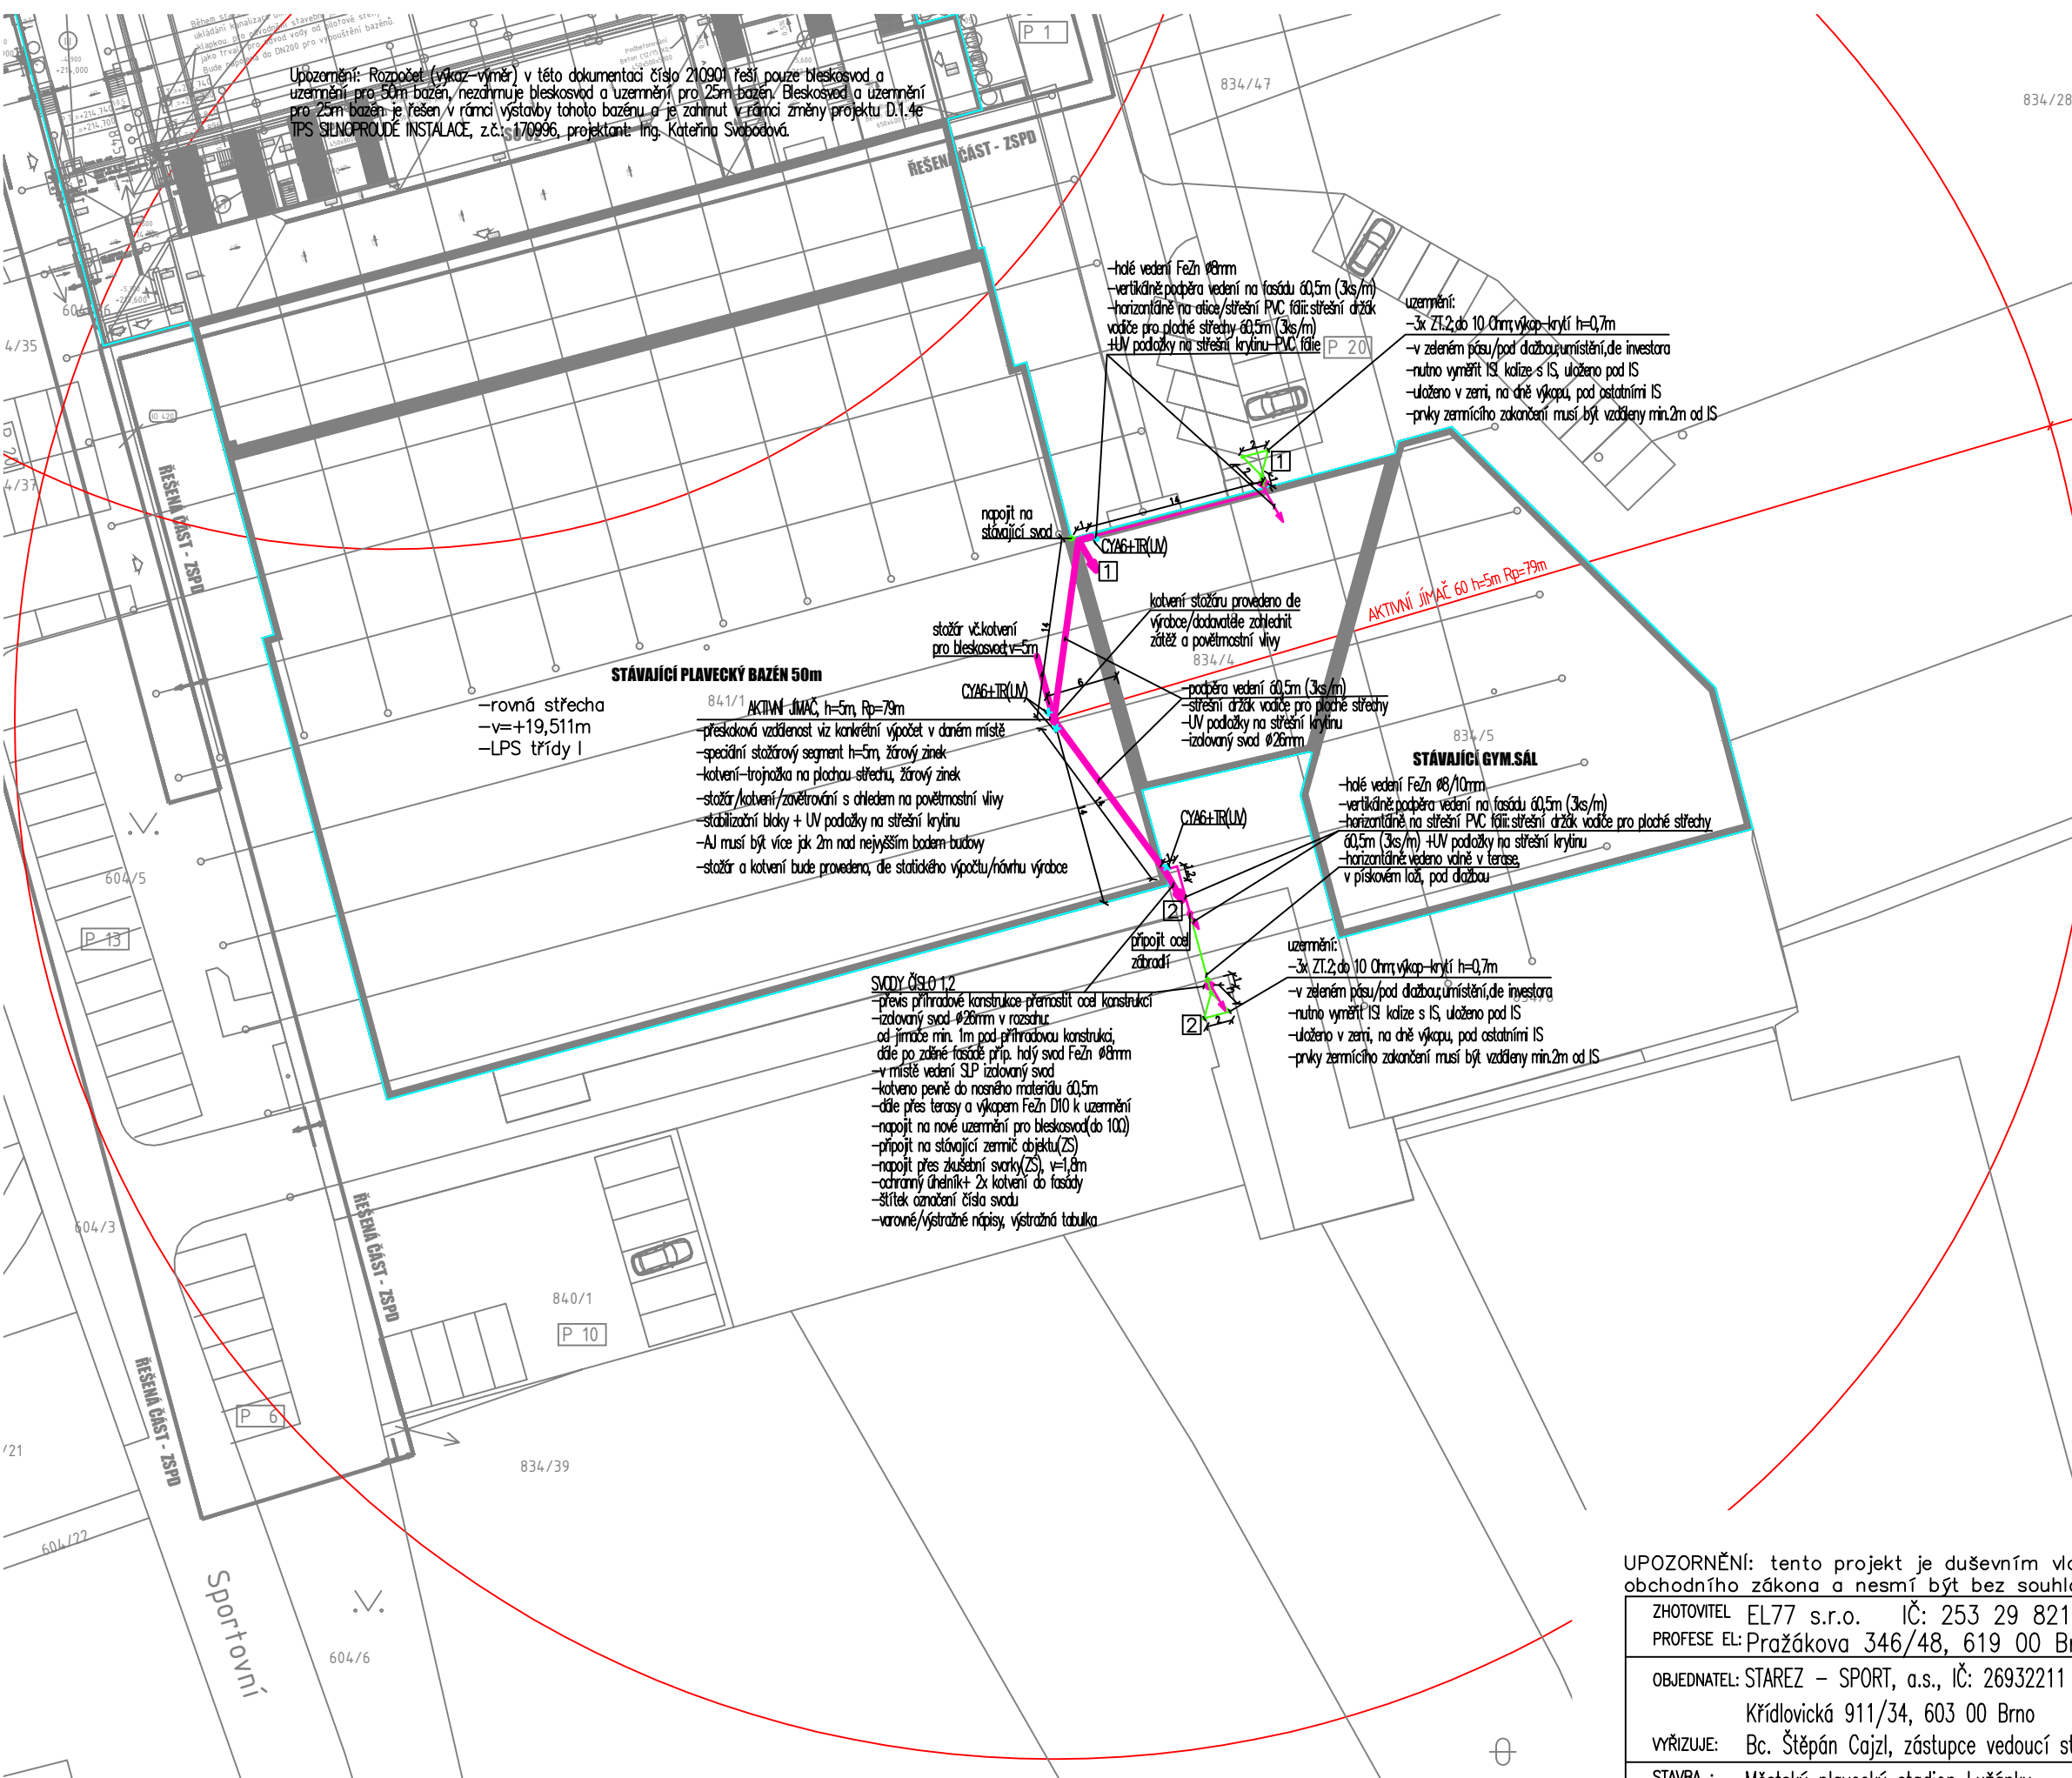

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZABEZPEČÍ ZHOTOVITEL STAVBY VE SPOLUPRÁCI SE SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ NEBO AREÁLU VYTÝČENÍ A OVĚŘENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, ABY NEDOŠLO PŘI REALIZACI STAVBY K JEJICH POŠKOZENÍ. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU PODZEMNÍCH SÍTÍ JE NUTNO PROVÁDĚT RUČNĚ. PŘI DODRŽENÍ ZÁSAD BEZPEČNOSTI PRÁCE A STANOVISKA PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ

- LEGENDA:
- JÍMAČ AKTIVNÍHO BLESKOSVODU
 - HRANICE ŘEŠENÉHO PROSTORU/OBJEKTŮ
 - IZOLOVANÝ SVOD isCon Pro+75GR Ø26mm
 - FeZn Ø8mm nebo Cu Ø8mm – SVOD
 - FeZn Ø10mm nebo FeZn 30x4 – ZEMNÍČ
 - SVOD NA FASÁDĚ
 - ZEMNÍČI TYČ ZT2, FeZn, l=2m, Ø20mm
 - ČÍSLO SVODU
 - SVORKA OBECNĚ
 - PA UZEMNĚNÍ CYA6+UV TRUBKA, SVORKA
 - VÝPOČET LPS VIZ DOKLADOVÁ ČÁST

ZHOTOVITEL EL77 s.r.o. IČ: 253 29 821 PROFESE EL: Pražákova 346/48, 619 00 Brno	ZODP. PROJEKTANT : Bc. Martin Olbrecht KONTROLOVAL : Milan Štěpánek
OBJEDNATEL: STAREZ – SPORT, a.s., IČ: 26932211 Křídlovická 911/34, 603 00 Brno	DATUM : 11/2021
VYŘIZUJE: Bc. Štěpán Cajzl, zástupce vedoucí střediska MPS Lužánky	STUPEŇ : DZS
STAVBA : Městský plavecký stadion Lužánky ADRESA : Sportovní 486/4, 602 00 Brno	ČÍSLO ZAKÁZKY : 210901
ČÁST : D.1.4.7 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky–bleskosvod a uzemnění OBSAH : SITUACE BLESKOSVOD BAZÉN 50m	MĚŘ. 1:500 FORMÁT : 2x44
	ČÍSLO PŘÍLOHY : 06