


RH1 NOVÝ

10 02

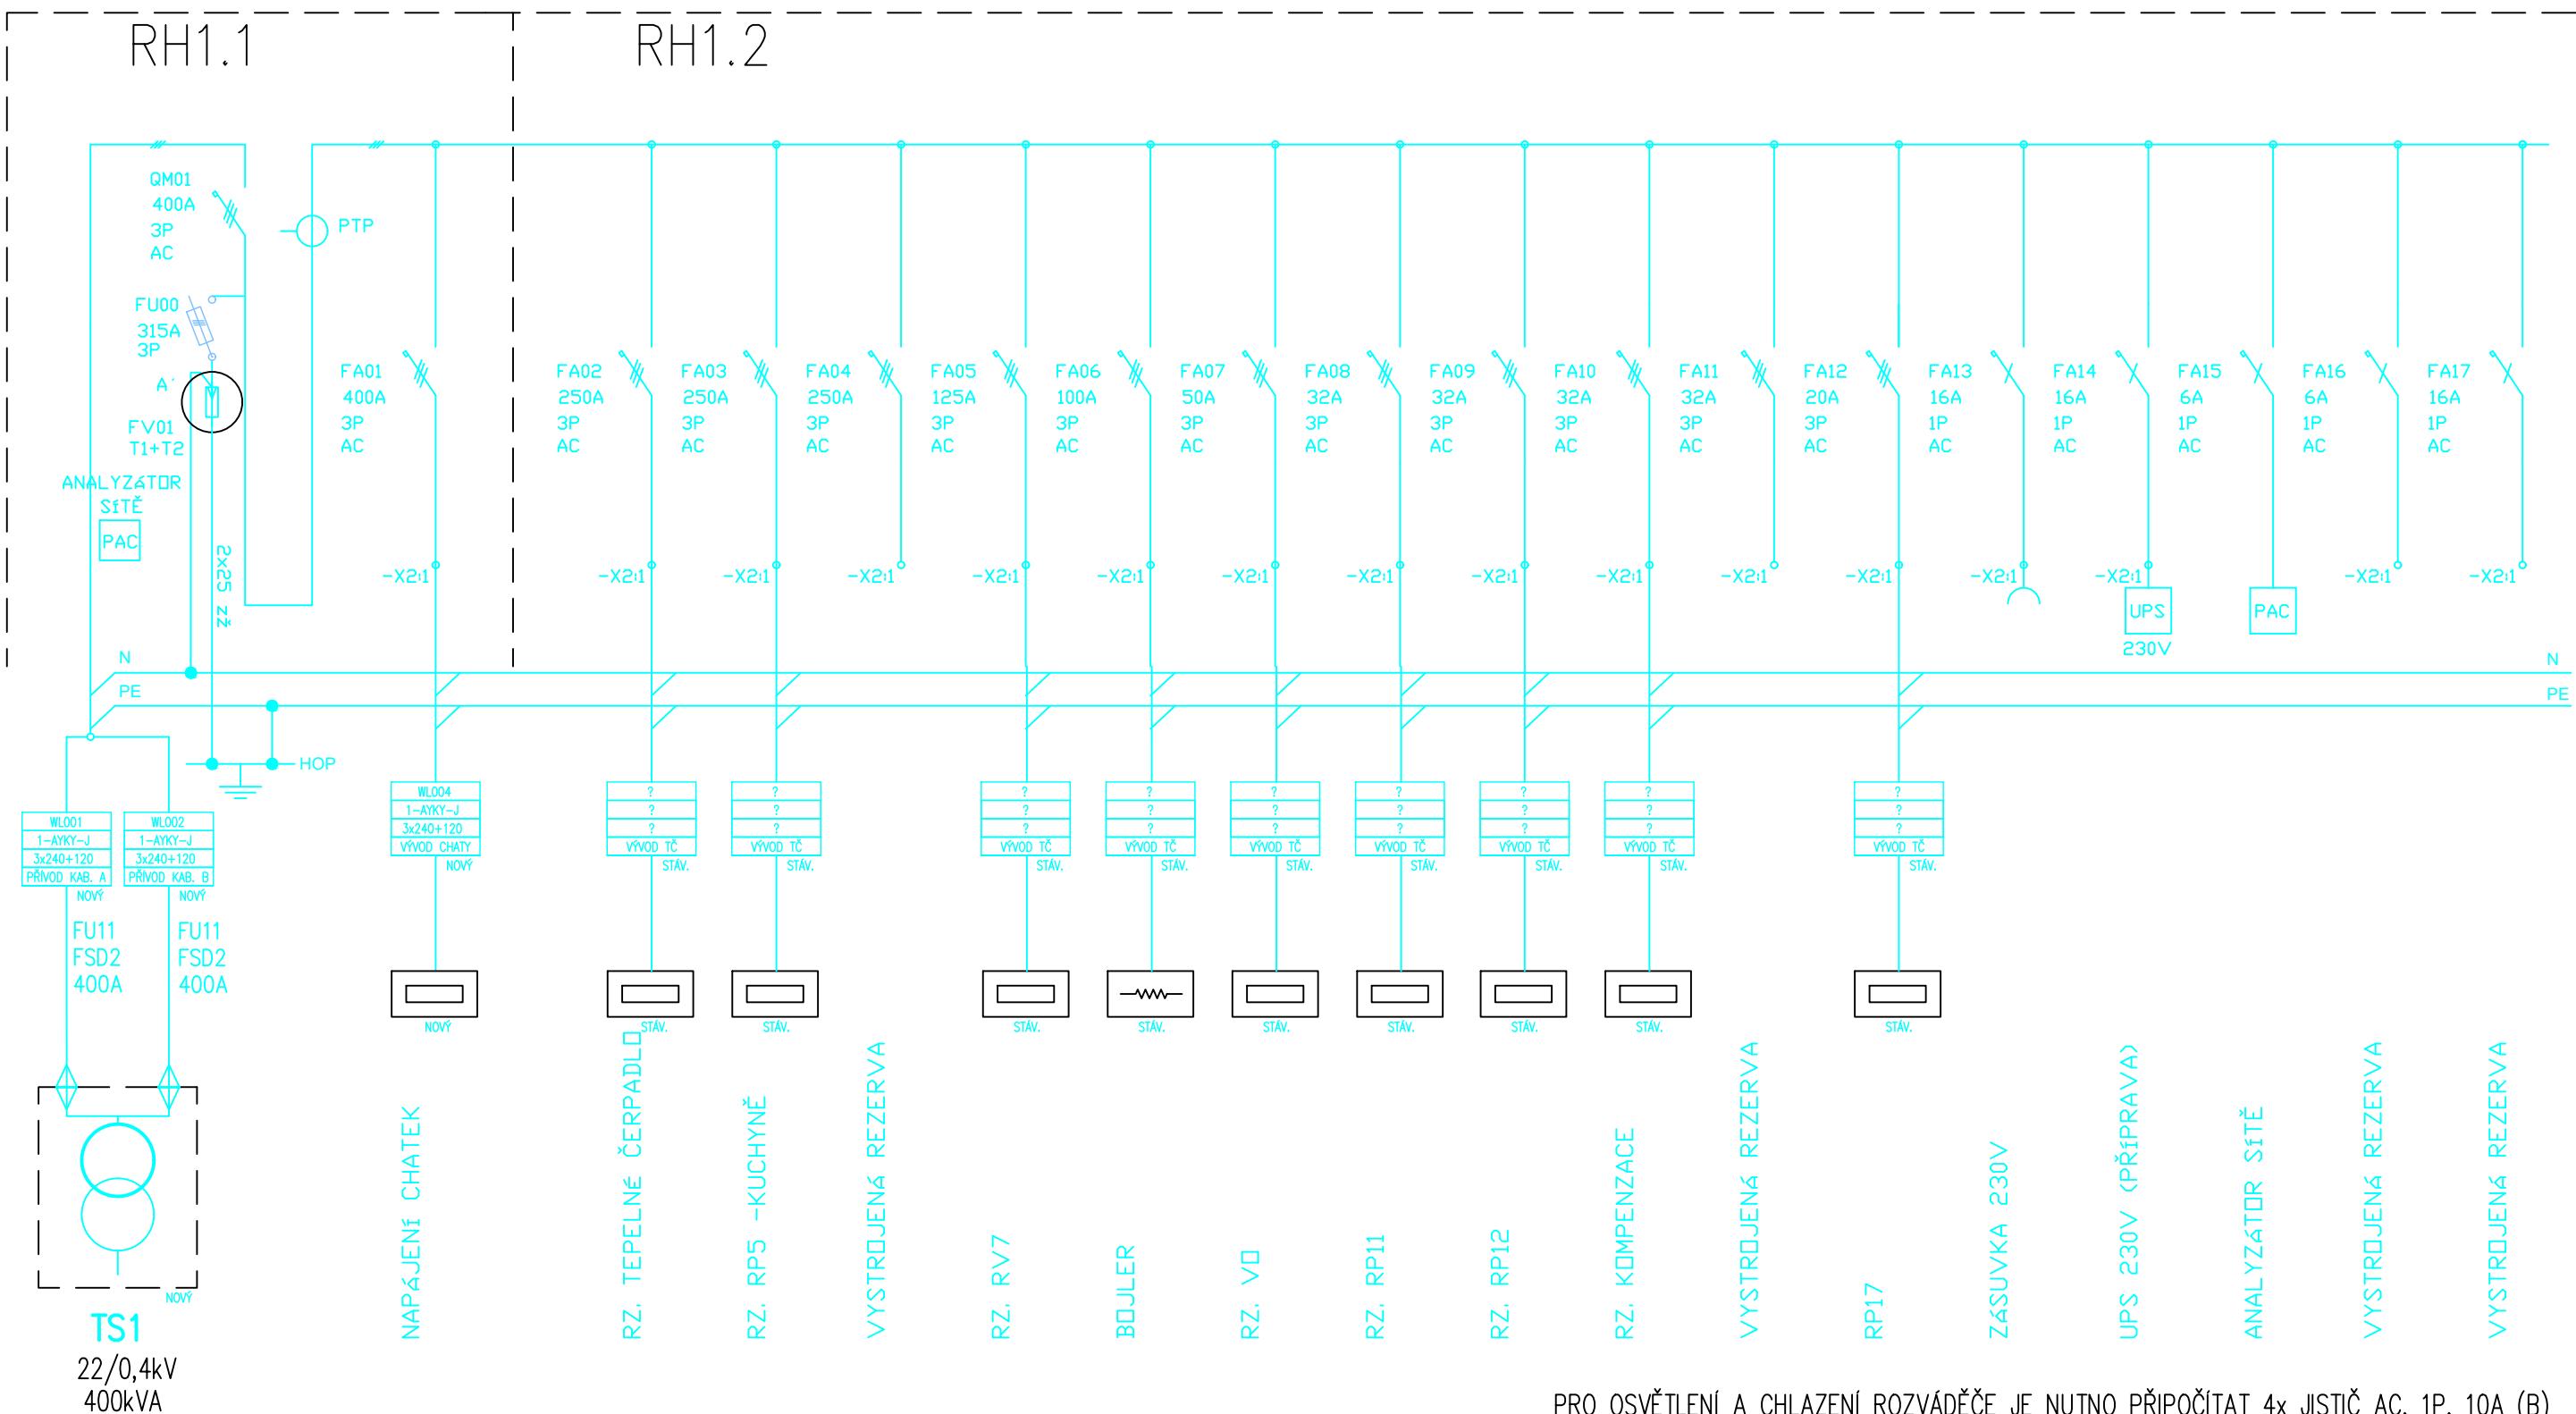



PRO OSVĚTLENÍ A CHLAZENÍ ROZVÁDĚČE JE NUTNO PŘIPOČÍTAT 4x JISTIČ AC, 1P, 10A (B)
K JISTIČŮM OVLÁDAJÍCÍ TEPELNÉ SPOTŘEBIČE A ZDROJE JE OSAZEN POMOCNÝ KONTAKT

Stupeň PD:	Název zakázky	Název výkresu	Název listu	Datum:		Č.zak.:
SO/PS:DUR+DSP	Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA RH1	RH1.1 a RH1.2 – HLAVNÍ BUDOVA	05/2022	=	21-056
Změna:				Kreslil:	Celk.:	Arch.č.:
Poř.č.:	Zadavatel: STAREZ-SPORT, a. s.			Ing. Kopečný	42	E3-A1009
				Navrhl:	Razení	List
				Ing. Mašek	D2	5

SPENC
SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s.

A3 2A4 297x420

RH1.2

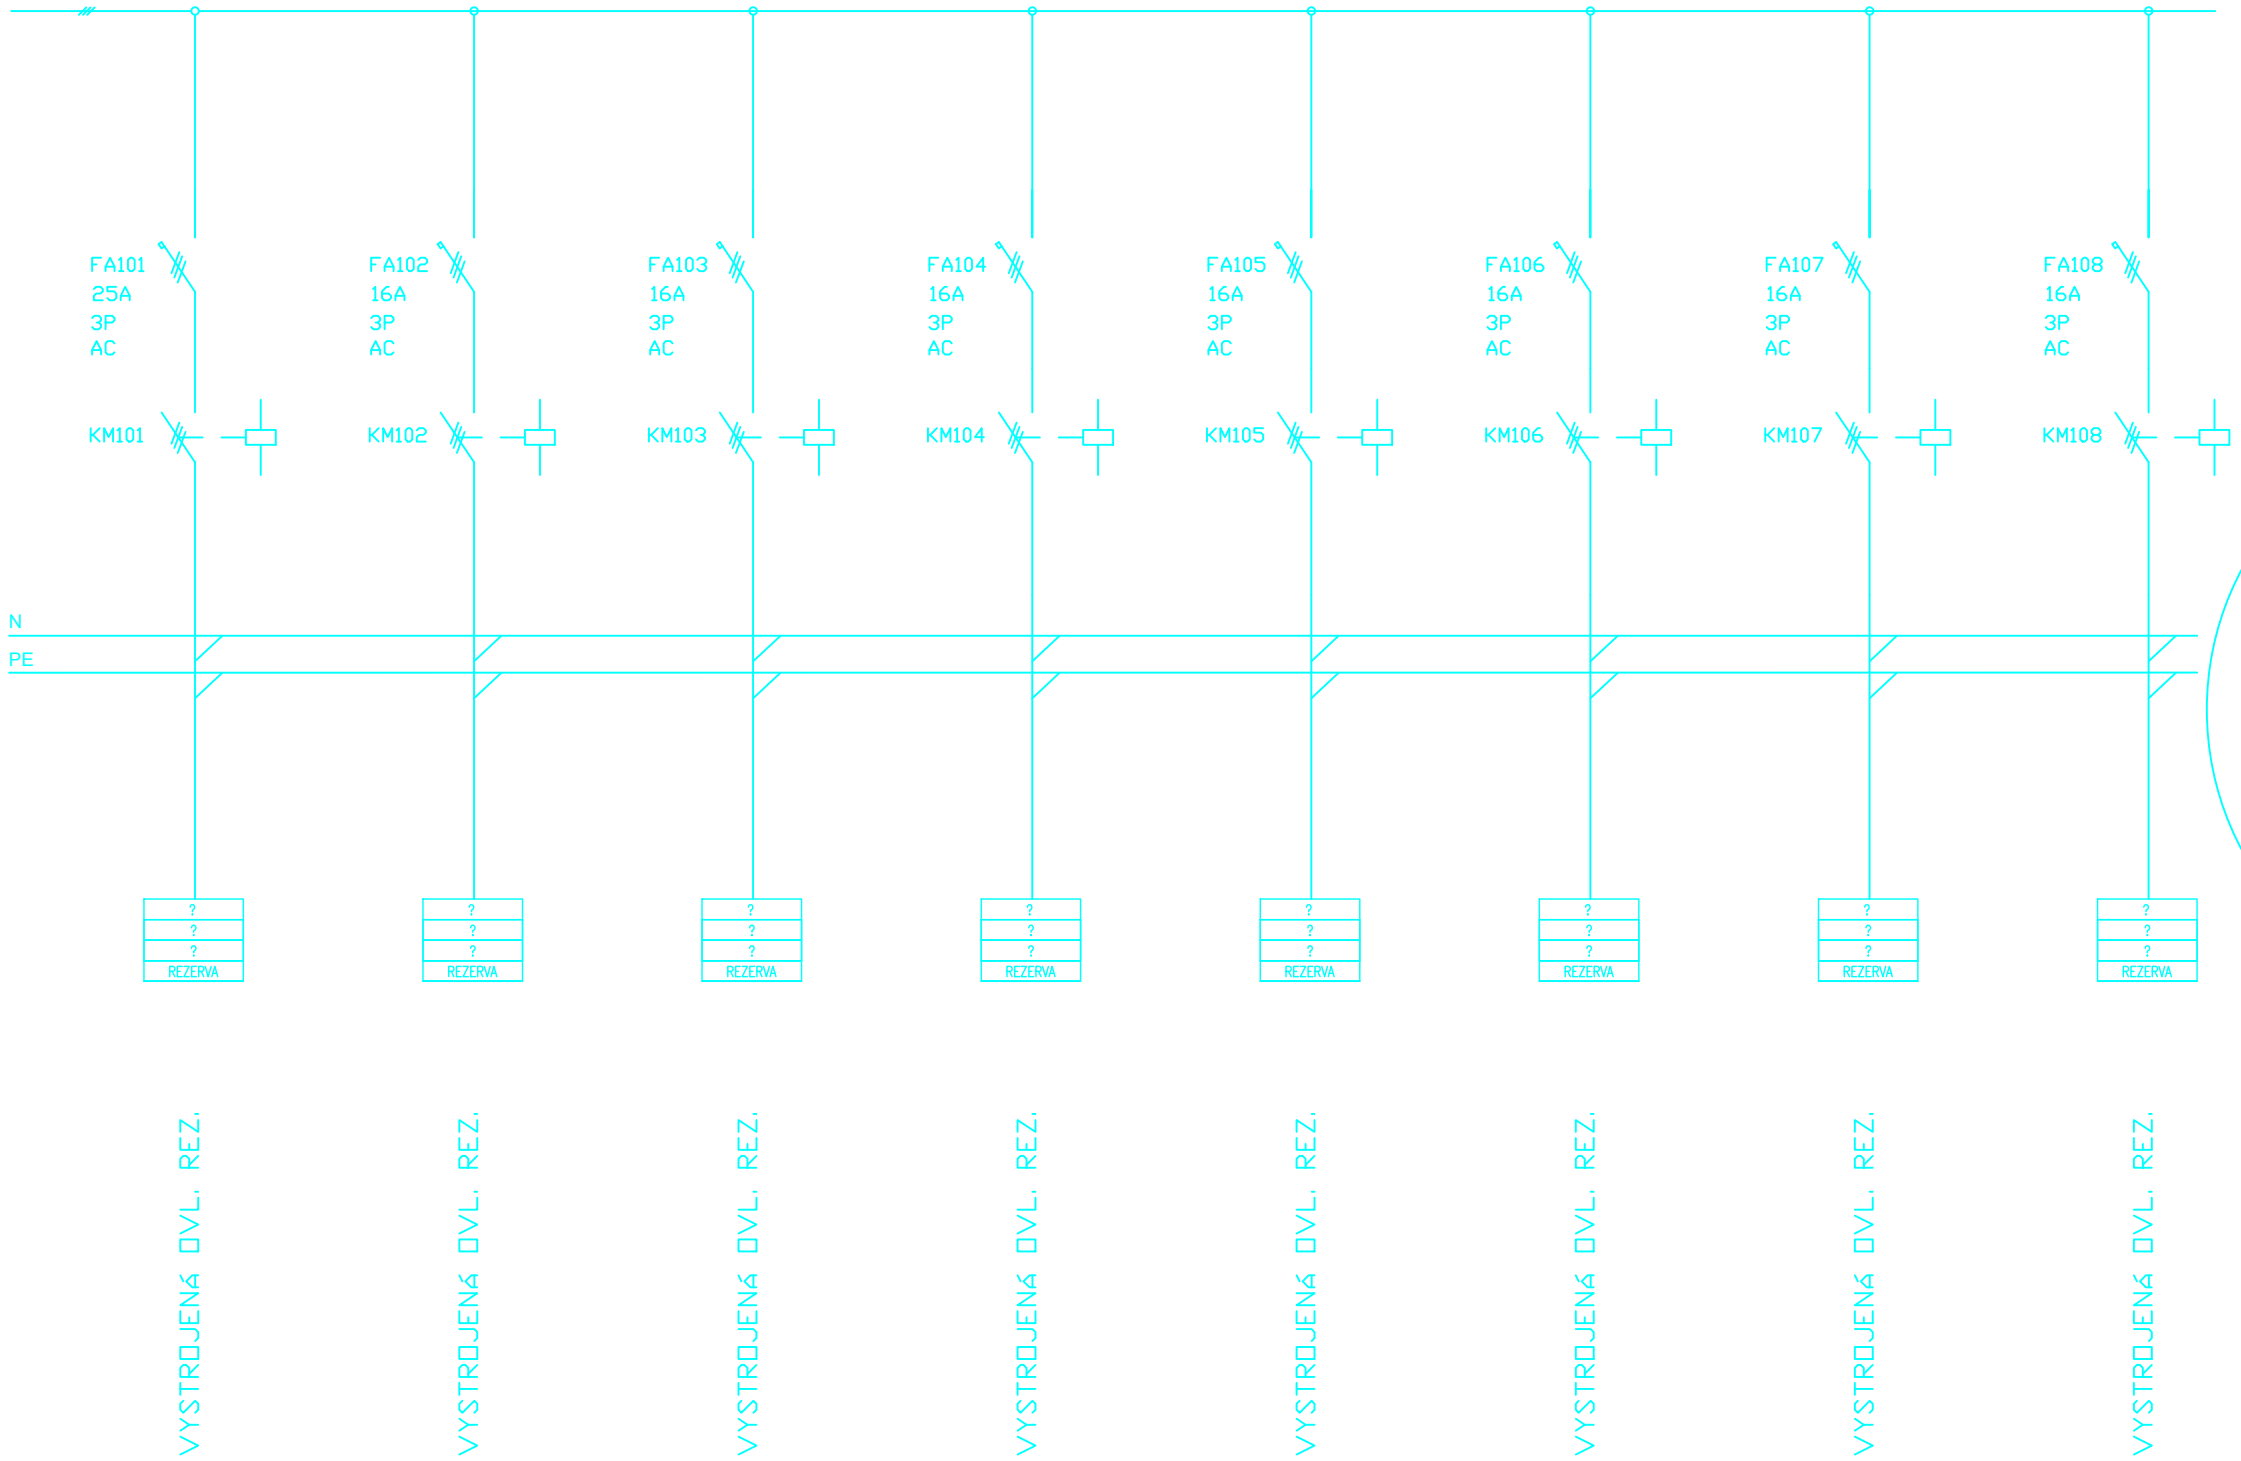

Stupeň PD:	Název zakázky	Název výkresu	<div>SPENCOR<div>SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s.</div></div>	Název listu	Datum: 05/2022	=	Č.zak.: 21-056
SO/PS: DUR+DSP	Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA RH1		RH1.2 – HLAVNÍ BUDOVA	Kreslil: Ing. Kopečný	Celk.: 42	Arch.č.: E3-A1010
Změna:					Navrhl: Ing. Kopečný	Řazení D2	List 6
Poř.č.:	Zadavatel: STAREZ-SPORT, a. s.				Schválil: Ing. Mašek		

RH1.3

NAPÁJENÍ ŘS

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA D

ZDR0J 24V -0VL

ZDRDQJ_24V-PLC

UPS PC (PŘÍPRAVA)

29

ZÁSUVKA 230V

VYSTROJENÁ REZERVA

SWITCH NAPÁJENÍ 1

SWITCH NAPÁJENÍ 2

POTENCIAL 24V 0VL

PLC_DQ01-32

CÍVKY STYKAČŮ

POTENCIAL 24V PLC

PLC_CPU_24V


PLC_DI01-32


VYSTROJENÁ REZERVA

VYSTROJENÁ REZERVA

K JISTIČŮM OVLÁDAJÍCÍ TEPELNÉ SPOTŘEBIČE JE OSAZEN POMOCNÝ KONTAKT

Stupeň PD:	Název zakázky	Název výkresu	Název listu	Datum: 05/2022	=	Č.zak.: 21-056
SO/PS:DUR+DSP	Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA RH1	 RH1.3 – HLAVNÍ BUDOVA	Kreslil: Ing. Kopečný	Celk.: 42	Arch.č.: E3-A1011
Změna:				Navrhl: Ing. Kopečný	Řazení D2	List 7
Poř.č.: Inq. Kopečný	Zadavatel: STAREZ-SPORT, a. s.			Schválil: Inq. Mašek		






Stupeň PD:	Název zakázky
SO/PS: DUR+DSP	Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří
Změna:	
Poř.č.:	Zadavatel: STAREZ-SPORT, a. s.

Název výkresu
ŘÍDÍČÍ SYSTÉM
HLAVNÍ BUDOVA



Název listu
NAPÁJENÍ PLC

Datum: 05/2022	=	Č.zak.: 21-056
Kreslil: Ing. Kopečný	Celk.: 42	Arch.č.: E3-A1013
Navrhl: Ing. Kopečný	Řazení D2	List 9
Schválil: Ing. Mašek		




Stupeň PD:	Název zakázky
SO/PS: DUR+DSP	Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří
Změna:	
Poř.č.:	Zadavatel: STAREZ-SPORT, a. s.

Název výkresu
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
HLAVNÍ BUDOVA



Název listu
BINÁRNÍ VSTUPY – SIGNALIZACE 1

Datum: 05/2022	=	Č.zak.: 21-056
Kreslil: Ing. Kopečný	Celk.: 42	Arch.č.: E3-A1014
Navrhl: Ing. Kopečný	Řazení D2	List 10
Schválil: Ing. Mašek		

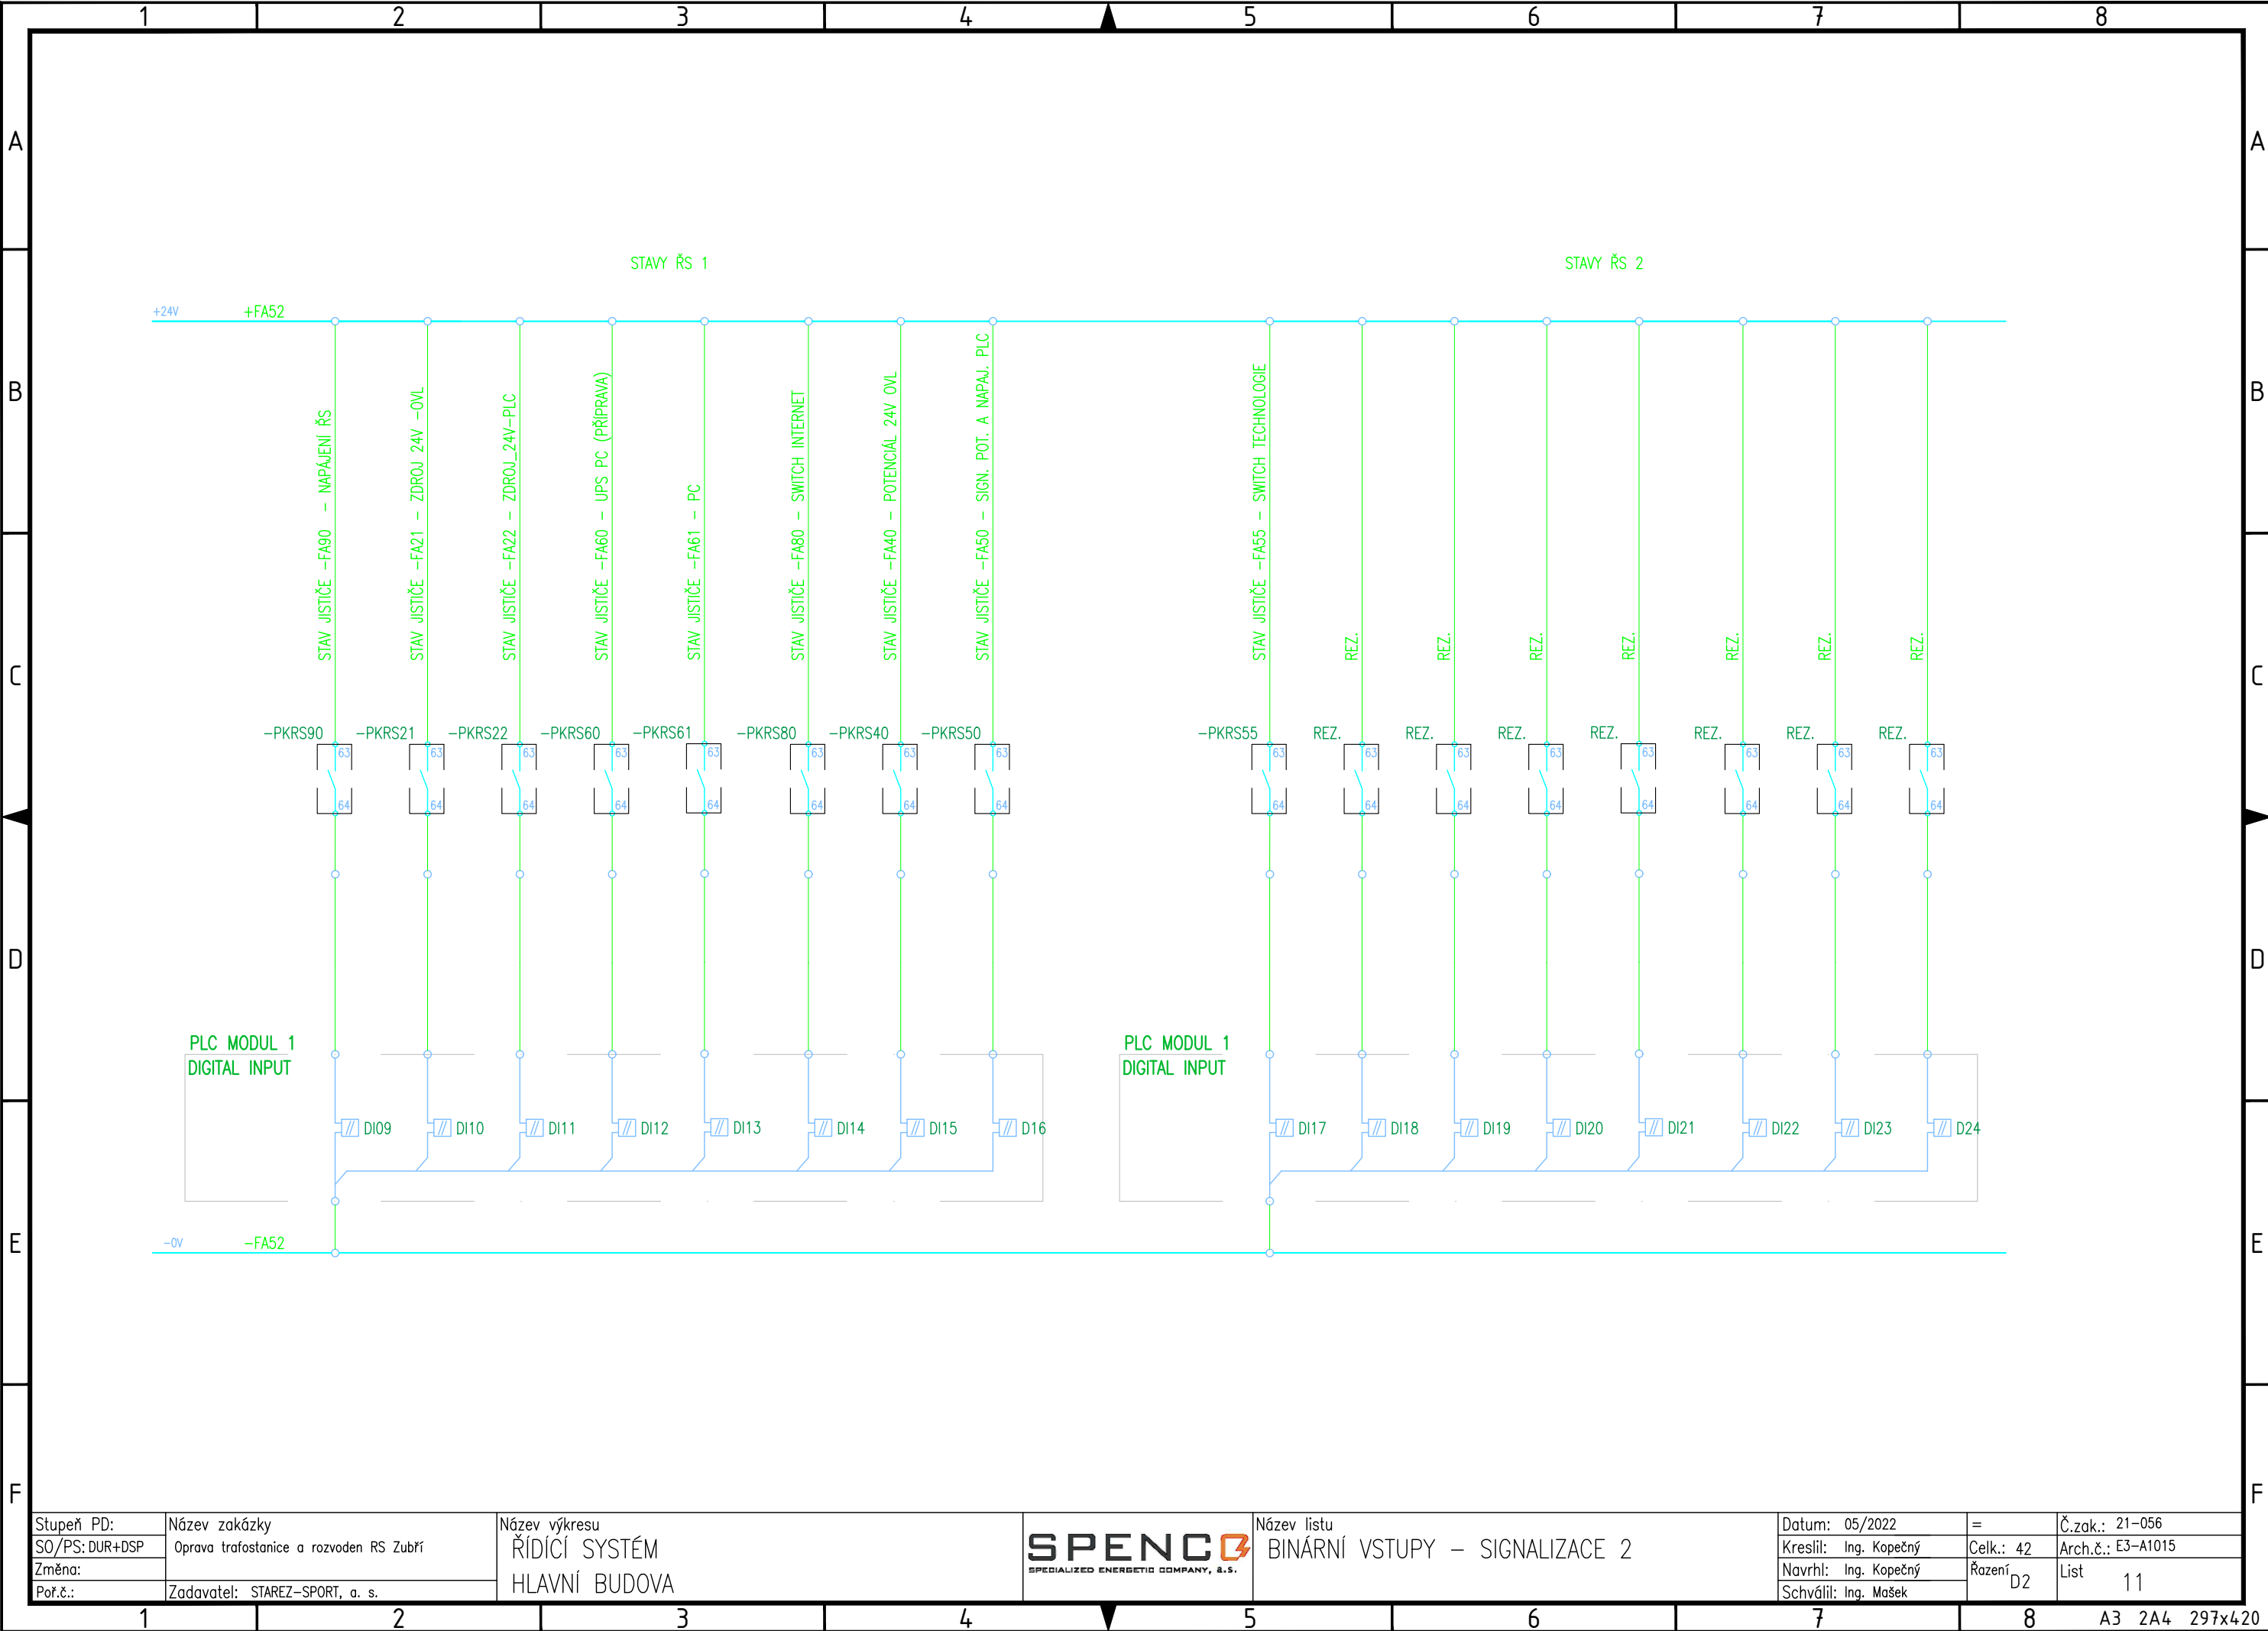


Stupeň PD:	Název zakázky
SO/PS: DUR+DSP	Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří
Změna:	
Poř.č.:	Zadavatel: STAREZ-SPORT, a. s.

Název výkresu
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
HLAVNÍ BUDOVA



Název listu
BINÁRNÍ VSTUPY – SIGNALIZACE 2

Datum: 05/2022	=	Č.zak.: 21-056
Kreslil: Ing. Kopečný	Celk.: 42	Arch.č.: E3-A1015
Navrhl: Ing. Kopečný	Řazení D2	List 11
Schválil: Ing. Mašek		




Stupeň PD:	Název zakázky
SO/PS: DUR+DSP	Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří
Změna:	
Poř.č.:	Zadavatel: STAREZ-SPORT, a. s.

Název výkresu
ŘÍDICÍ SYSTÉM
HLAVNÍ BUDOVA



Název listu
BINÁRNÍ VSTUPY – SIGNALIZACE 3

Datum: 05/2022	=	Č.zak.: 21-056
Kreslil: Ing. Kopečný	Celk.: 42	Arch.č.: E3-A1016
Navrhl: Ing. Kopečný	Řazení D2	List 12
Schválil: Ing. Mašek		

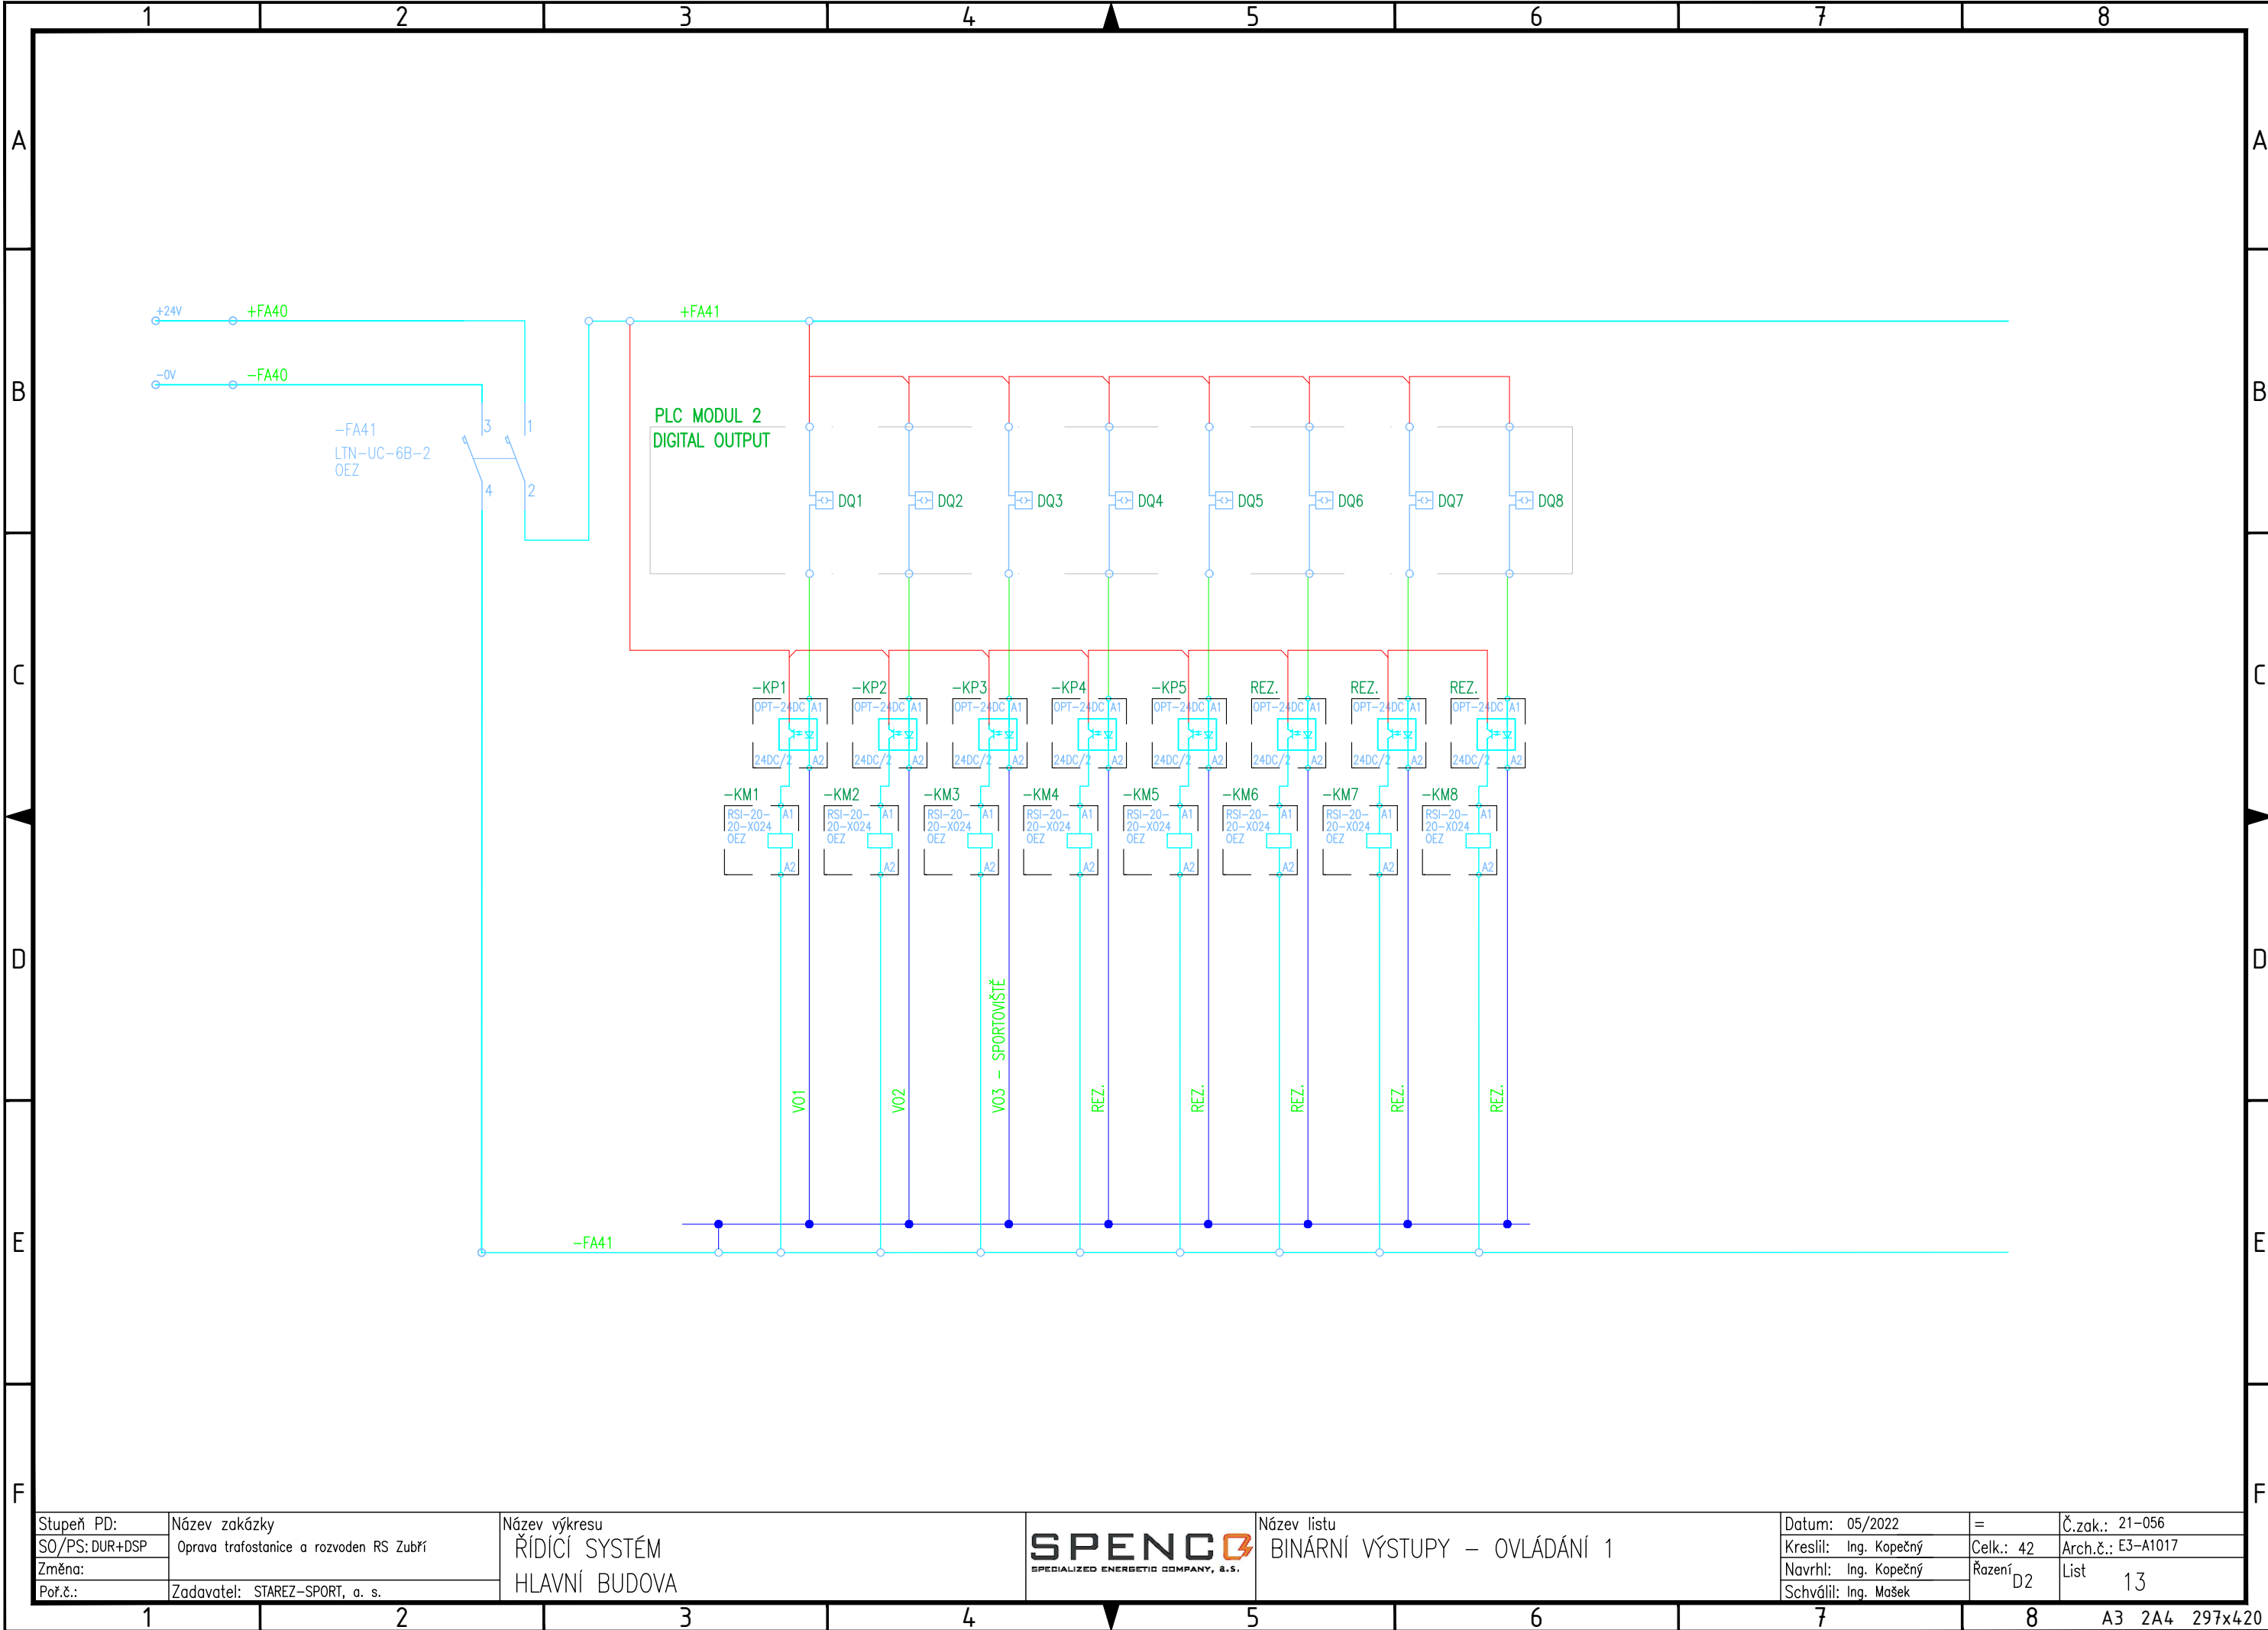

Stupeň PD:	Název zakázky
SO/PS: DUR+DSP	Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří
Změna:	
Poř.č.:	Zadavatel: STAREZ-SPORT, a. s.

Název výkresu
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
HLAVNÍ BUDOVA



Název listu
BINÁRNÍ VÝSTUPY – OVLÁDÁNÍ 1

Datum: 05/2022	=	Č.zak.: 21-056
Kreslil: Ing. Kopečný	Celk.: 42	Arch.č.: E3-A1017
Navrhl: Ing. Kopečný	Řazení D2	List 13
Schválil: Ing. Mašek		